


Skrzyżowanie kabla nn 0,4kV z rurociągiem

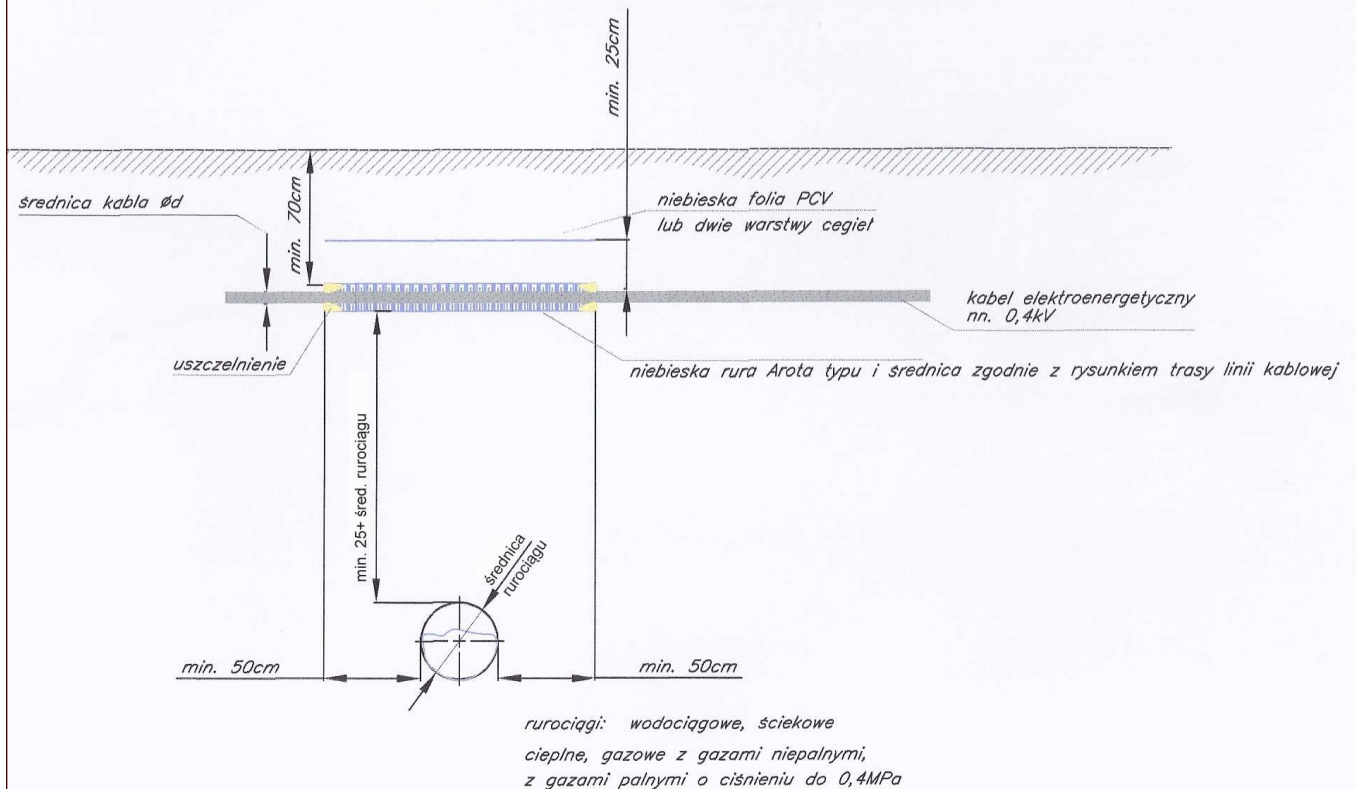

• $h = 25\text{cm} + \varnothing d2$

Tytuł opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DRÓG W HAJDUKACH
NYSKICH

Inwestor:

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Obiekt:

Hajduki Nyskie, dz. ew. nr 1, 140, 168/1,
168/2, 204/1, 224/3, 225/9, 226/13, 226/17,
226/21, 226/22, 226/25, 226/28, 227/5,
227/6, 227/10, 227/14, 239 (obręb 0005)

Projektant:

LandAR
P R O J E C T S
UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37
03-946 WARSZAWA

Tytuł rysunku:

Sposób rozwiązania skrzyżowania
kabla nN z rurociągiem

Numer rysunku:

E-06

Nr umowy:

2015/IZP.KTR.P/18

Zespół projektowy:

Skala:

1:500

Data:

październik 2016

branża elektryczna:

projektant: mgr inż. Paweł Kowalczyk LOD/1927/POOE/12