



## Zbliżenie kabli nn 0,4kV w wykopie

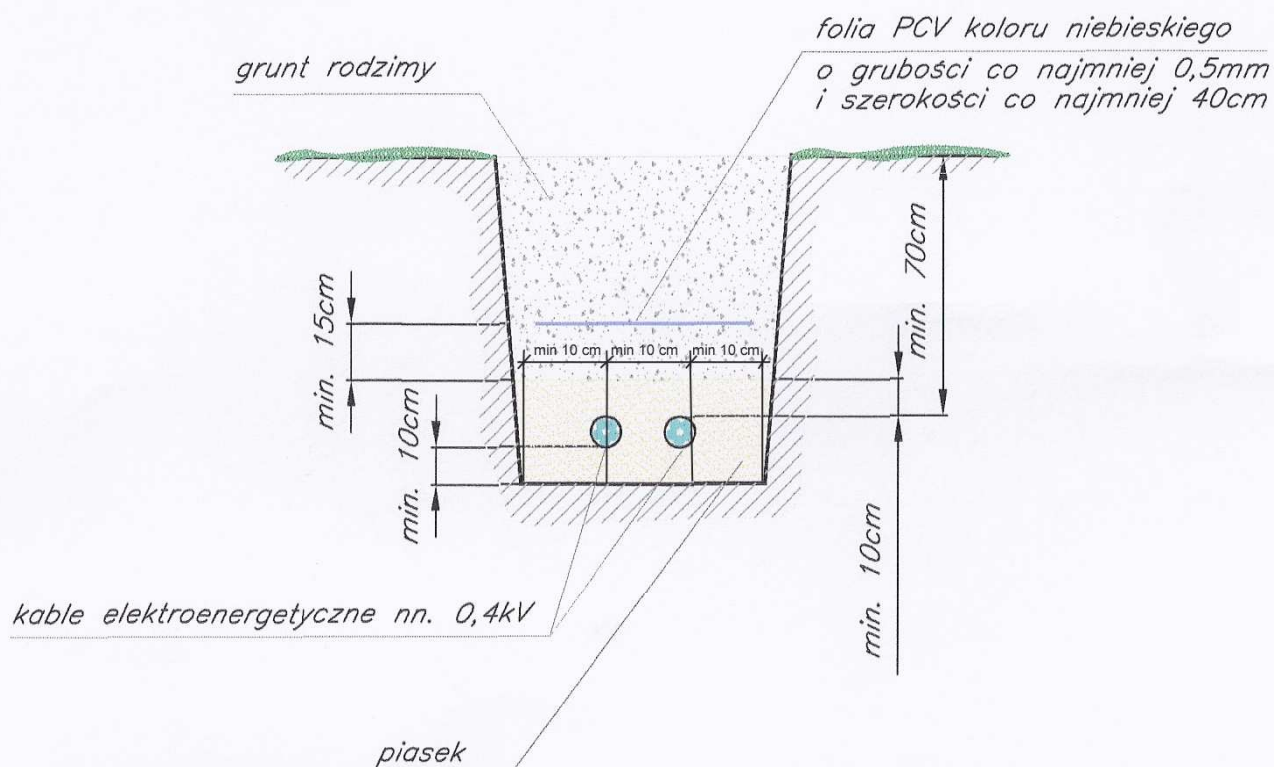

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| Tytuł opracowania:   |  |                                |
| PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DRÓG W HAJDUKACH NYSKICH   |  |                                |
| Inwestor:  | Obiekt:  |                                |
| Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie<br>ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa   | Hajduki Nyskie, dz. ew. nr 1, 140, 168/1, 168/2, 204/1, 224/3, 225/9, 226/13, 226/17, 226/21, 226/22, 226/25, 226/28, 227/5, 227/6, 227/10, 227/14, 239 (obręb 0005) |                                |
| Projektant:  | Tytuł rysunku:   |                                |
| <br>UL. BRAZYLIIJSKA 10A, LOK. 37<br>03-946 WARSZAWA | Sposób rozwiązania zbliżenia kabli nN  |                                |
|  | Numer rysunku:<br>E-04   | Nr umowy:<br>2015/IZP.KTR.P/18 |
| Zespół projektowy:   | Skala: 1:500   | Data: październik 2016         |
| branża elektryczna:<br>projektant: mgr inż. Paweł Kowalczyk LOD/1927/POOE/12   |  |                                |