


RZĘDNA TERENU	189,60	189,60	189,50	189,18	188,92	188,92	189,13	189,13	189,20	189,20	189,30	189,30						
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	188,65	189,64	188,61	188,30	188,10	188,09	188,05	188,04	187,97	187,86	187,81	187,80						
ODLEGŁOŚCI	0,0	5,0	40,0	44,0	84,0	25,0	109,0	112,5	11,0	123,5	127,0	19,0	146,0	149,5	16,0	163,5	165,5	
SPADKI I DŁUGOŚCI		$i=1\text{‰}$	$i=40,0$	$i=7\text{‰}$	$i=44,0$	$i=8\text{‰}$	$i=25,0$	$i=3,5\text{‰}$	$i=37,0$	3‰	$i=3,3\text{‰}$		$i=18,0$					
ŚREDNICA		2 x φ 76,1 / 140																
OZNACZENIA	T1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
NAWIERZCHNIA		Trawa	Trawa	Trawa	Chod.bet	Trylinka												

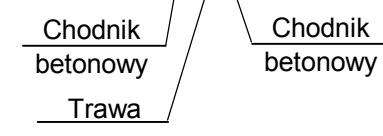

Zakład Usług Budowlanych inż. Józef Lis		Temat : Budowa przyłącza sieci ciepłej w/p 2 x DN 65 do budynku DDF przy ul.E.Gierczak 2 w Nysie
Lokalizacja : Nysa ul. Matejki , Św.Piotra ,E.Gierczak		PROFIL SIECI CIEPŁEJ
Inwestor: Nyska Energetyka Ciepła - Nysa - Sp. z o.o. ul Jagiellońska 10a	Rys. nr 2	
Projektant:	inż. Józef Lis	
Nysa 04.2010 r.		skala 1 : 100/500